


Február 2023

[View this email in your browser](#)



NOVÁ REFERENCIA CEHIP

Koncom minulého roka ADRIAN GROUP s.r.o. dodala pre montážnu spoločnosť Davetec s.r.o., Košice plynové infražiarice do haly CEHIP vo Vrábľoch. Areal s celkovou rozlohou 80 tisíc m² pozostáva z výrobných a skladovacích hál. Aktuálnu stavbu Q3 zastrešovala spoločnosť DYNAMIK HOLDING a. s. z Nítry. Na stavbu boli inštalované plynové žiarice **ADRIAN-RAD AL502-1-1 a ADRIAN-RAD AA502-1-1**. Sme radi, že sme vyhoveli požiadavkám investora ohľadom umiestnenia žiarčov a tým prispeli k úspornému riešeniu a spríjemnili pracovné prostredie.

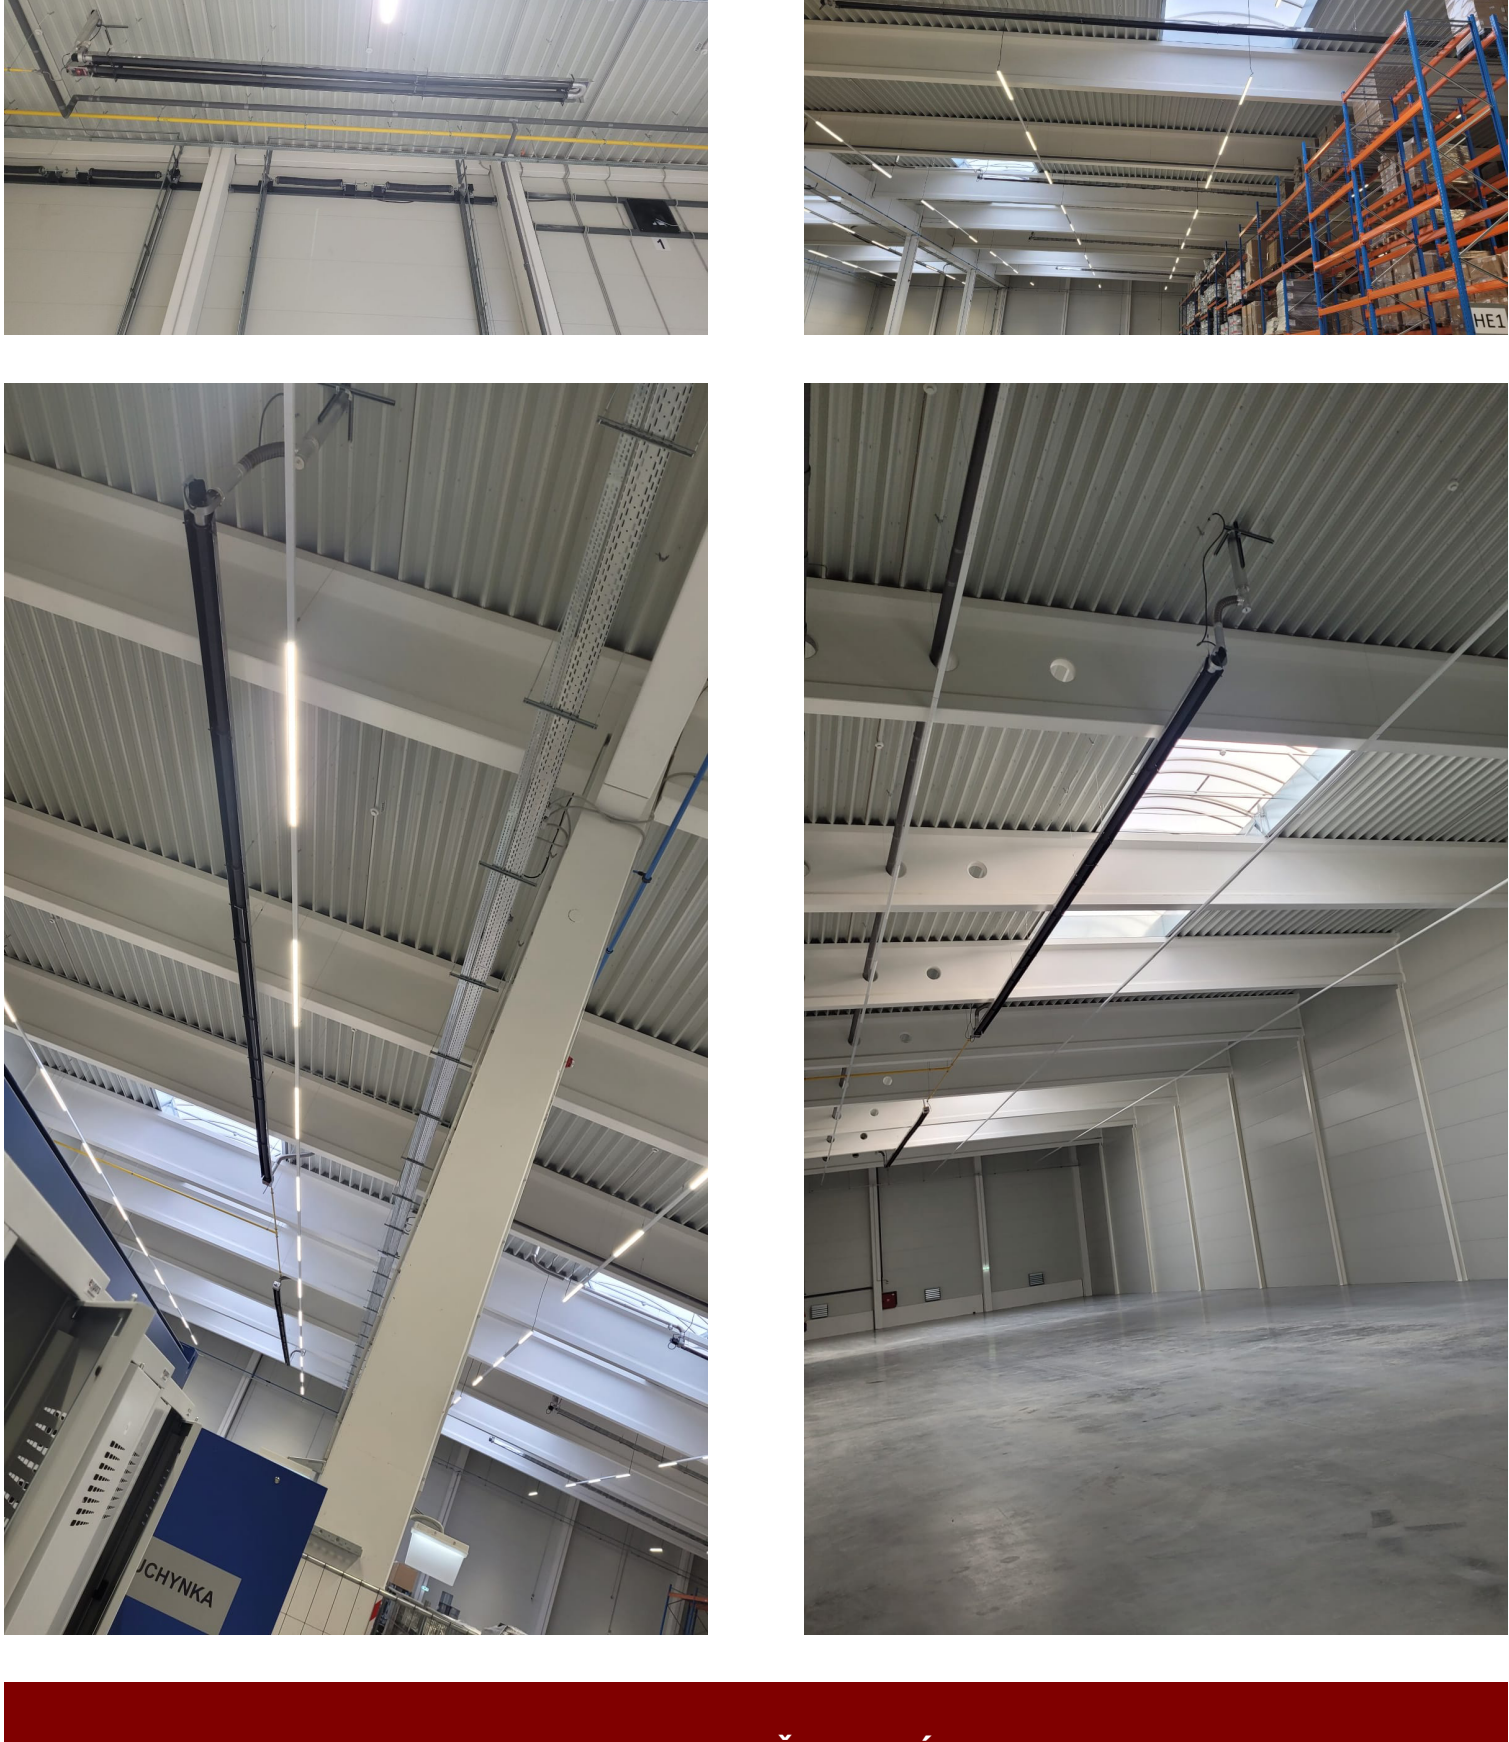


REFERENCIA SOŠ DREVÁRSKA

V decembri 2022 sme boli oslovení vedením školského internátu Strednej odbornej školy drevárskej so sídlom vo Zvolene na dodávku **dvernej clony** pre vchodové dvere do vestibulu internátu. V minulosti už podobné zariadenie používali a boli s ním spokojní. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prechod medzi exteriérom a vykurovaným interiérom budovy a dlhodobo sa tam ľudia nezdržujú, postačuje pre dosiahnutie požadovaného efektu dverná clona bez ohrevu. Najvhodnejším riešením bolo použiť dvernú clonu **GUARD 150C** s ovládaním panelom **Comfort**. Dodávka bola komplexná od dodania tovaru, montáže až po uvedenie zariadenia do prevádzky a zaškolenie obsluhy.



NOVINKY V RIADENÍ TEPLOVODNÝCH JEDNOTIEK

Predstavujeme Vám novinky v sortimente **SONNIGER**. Pomocou nového ovládacieho panelu **INTELLIGENT WIFI** a mobilnej aplikácie TUYA SMART v APP STORE a GOOGLE PLAY sa teraz dajú nastaviť konkrétne parametre zariadení **HEATER CONDENS**, clón **GUARD** a **GUARD PRO** diaľkovo cez Wi-Fi. Panel **INTELLIGENT WIFI** ovláda servo - ventily a automaticky reguluje otáčky ventilátora v závislosti na požadovanej teplote v miestnosti. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa chod ventilátora automaticky zmení na nižšiu rýchlosť. Zároveň funguje ako týždenný termostat a umožňuje komunikáciu s BMS. Poskytuje možnosť pripojenia snímača vonkajšej teploty a nastavenia 6-tich teplotných režimov počas 24 hodín na každý deň v týždni. Protimrazový režim poskytuje ochranu proti poklesu teploty v miestnosti pod kriticky nízku úroveň 5 ~ 15°C. Pre destratifikátory MIX1 a MIX2 môžete použiť panel **INTELLIGENT WIFI** s teplotným snímačom NTC a v režime COOL. Jeden panel **INTELLIGENT WIFI** môže regulovať až 4 ks **HEATER CONDENS CR ONE**, až 2 ks **HEATER CONDENS CR1**, 2, 3 alebo 1 ks **HEATER CONDENS CR Max**. Viac informácií môžete osobne získať na prezentácii pre projektantov, ktorú pre Vás pripravujeme 28. marca 2023 v spolupráci s firmou SONNIGER. Prihlásiť sa na školenie a prezentáciu môžete na 0948 312 270 alebo na kurjanova@adrian.sk.

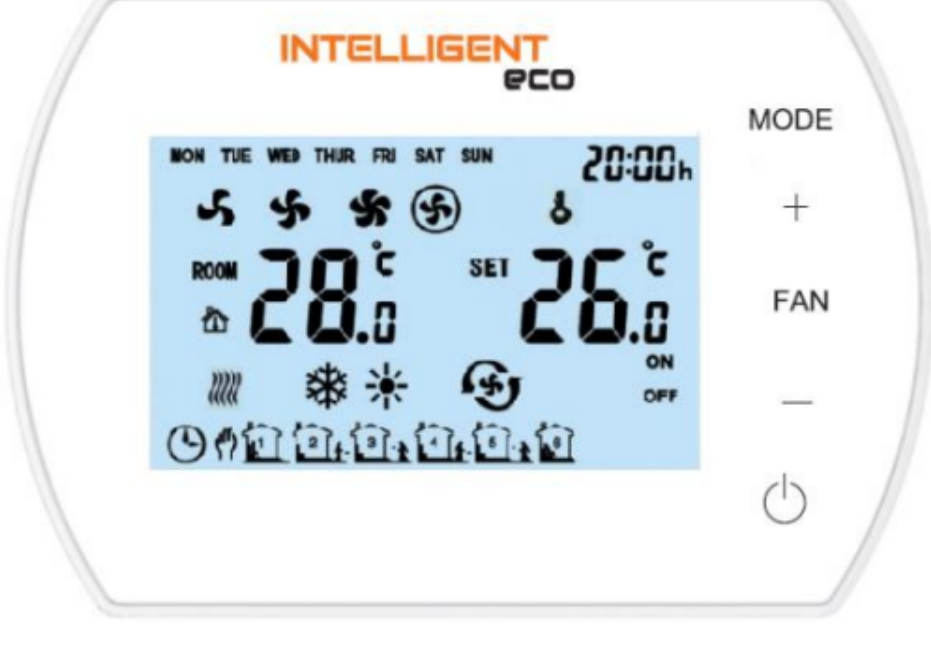

PRÍPRAVA KVALITNÝCH TECHNICKÝCH NÁVRHOV

Technická podpora značky ADRIAN a SONNIGER má dobré meno doma i v zahraničí. Denne dostávame zadania na vykurovanie, chladenie, či vetranie a naši technici pripravujú pre Vás optimálne riešenia, ktoré šetria energiu a životné prostredie a majú rýchlu ekonomickú návratnosť. Čím kvalitnejšie zadanie dostaneme, tým odbornejšie technický návrh pripravíme. Ak potrebujete poradiť s prípravou dobrého zadania, stačí keď vyplíte dotazník na výpočet, ktorý nájdete aj na našej stránke v online forme. O čo viac údajov nám zadáte, o to lepšie riešenie predložíme. Neváhajte nás kontaktovať aj na adrian@adrian.sk, či +421 947 968 080.

Online dotazník

ADRIAN GROUP, s.r.o.
Lazovná 53, 574 01 Banská Bystrica, SLOVAKIA
tel.: (+421) 48 471 04 44
fax: (+421) 48 471 04 88
e-mail: adrian@adrian.sk, www.adriangroup.sk

**DOTAZNÍK PRE VÝPOČET PLYNOVÝCH INFRAŽIARIČOV
A TEPLOVZDUŠNÝCH AGREGÁTOV**

Firma / názov objektu:			
Charakteristika objektu:			
	Rozmery [m]	Uk [W/m²K]	Materiál *
Obvodové steny			
Okná	ks		
Brány	ks		
Sweliky	ks		
Strecha			
Podlaha			
Výška haly			[m]
Výška žiaricovej drôty			[m]
Hodnotná výmena vzduchu v hale			
Smernosť prevádzky			
Lokality			
Požadovaný teplotný režim v objekte:			
Teplota v pracovnej dobe			[°C]
Teplota mimo pracovnej doby			[°C]
Vykurovacie médium:			
Typ (zemný plyn, propán)			
Prípustný tlak			[kPa]
Stručný popis doterajšieho vykurovacieho systému:			
Typ, výkon, spotreba tepla:			

* Ak nie je známy koeficient prechodu tepla Uk, uveďte hrúbku, zloženie a materiál steny.

Požadované prílohy:
1. Projektová dokumentácia (PD): pôdorys, rez, pohľady objektu.
2. V prípade, že nie je k dispozícii PD - náčrt pôdorysu, rezu a pohľady objektu. Zakresliť najdôležitejšie súčasti v hale ako sú vstavy, stropný žerjav...
3. V prípade, že nie je požadovaná tepota rovnaká v celom objekte, vyznačte pracoviská alebo vykurované zóny s rozdielnymi teplotami.

Dátum: _____
Meno zodpovednej osoby: _____ Tel, fax: _____

FK: 02

OBCHODNÁ MISIA Z BIELORUSKA

Žilinskú obchodnú a priemyselnú komoru navštívila bieloruská delegácia podnikateľov zo sektoru stavebníctva. Zúčastnili sme sa prezentácií a rokovaní B2B. Exportné aktivity sú pre slovenské firmy mimoriadne dôležité.






ZO SVETA SERVISU

Vedeli ste, že aj takáto na prvý pohľad zanedbateľná nečistota môže znefunkčniť akýkoľvek plynový spotrebič? V tomto prípade je dosť ťažké odhaliť príčinu nefunkčnosti, čo dokáže zneistiť nie jedného servisného technika v teréne. Áno, jedná sa o pavučinu, a stáva sa to u agregátov aj žiarčov. Tejto chybe nie je možné nijako predísť, ale dá sa to včas odstrániť pri pravidelnej servisnej starostlivosti o váš spotrebič.



ŠKOLENIA SERVISNÝCH PARTNEROV MAREC 2023

Pozývame servisných partnerov spoločnosti ADRIAN GROUP na školenie, ktoré sa uskutoční v termínoch 09. 03. 2023 a 21. 03. 2023 v čase od 9:00 do 12:30. Dozviete sa o zmenách v sortimente pre rok 2023 v ADRIAN GROUP a zároveň sa bližšie požiadame na konštrukčné rozdiely medzi staršími a novými zariadeniami, ktoré sú v súlade s požiadavkami Ecodesign a ERP. Cena za jeden termín školenia pre firmu je 30 € bez DPH a to pre ľubovoľný počet zástupcov firmy. Prihlásiť sa už od tejto chvíle môžete na email sales@adrian.sk

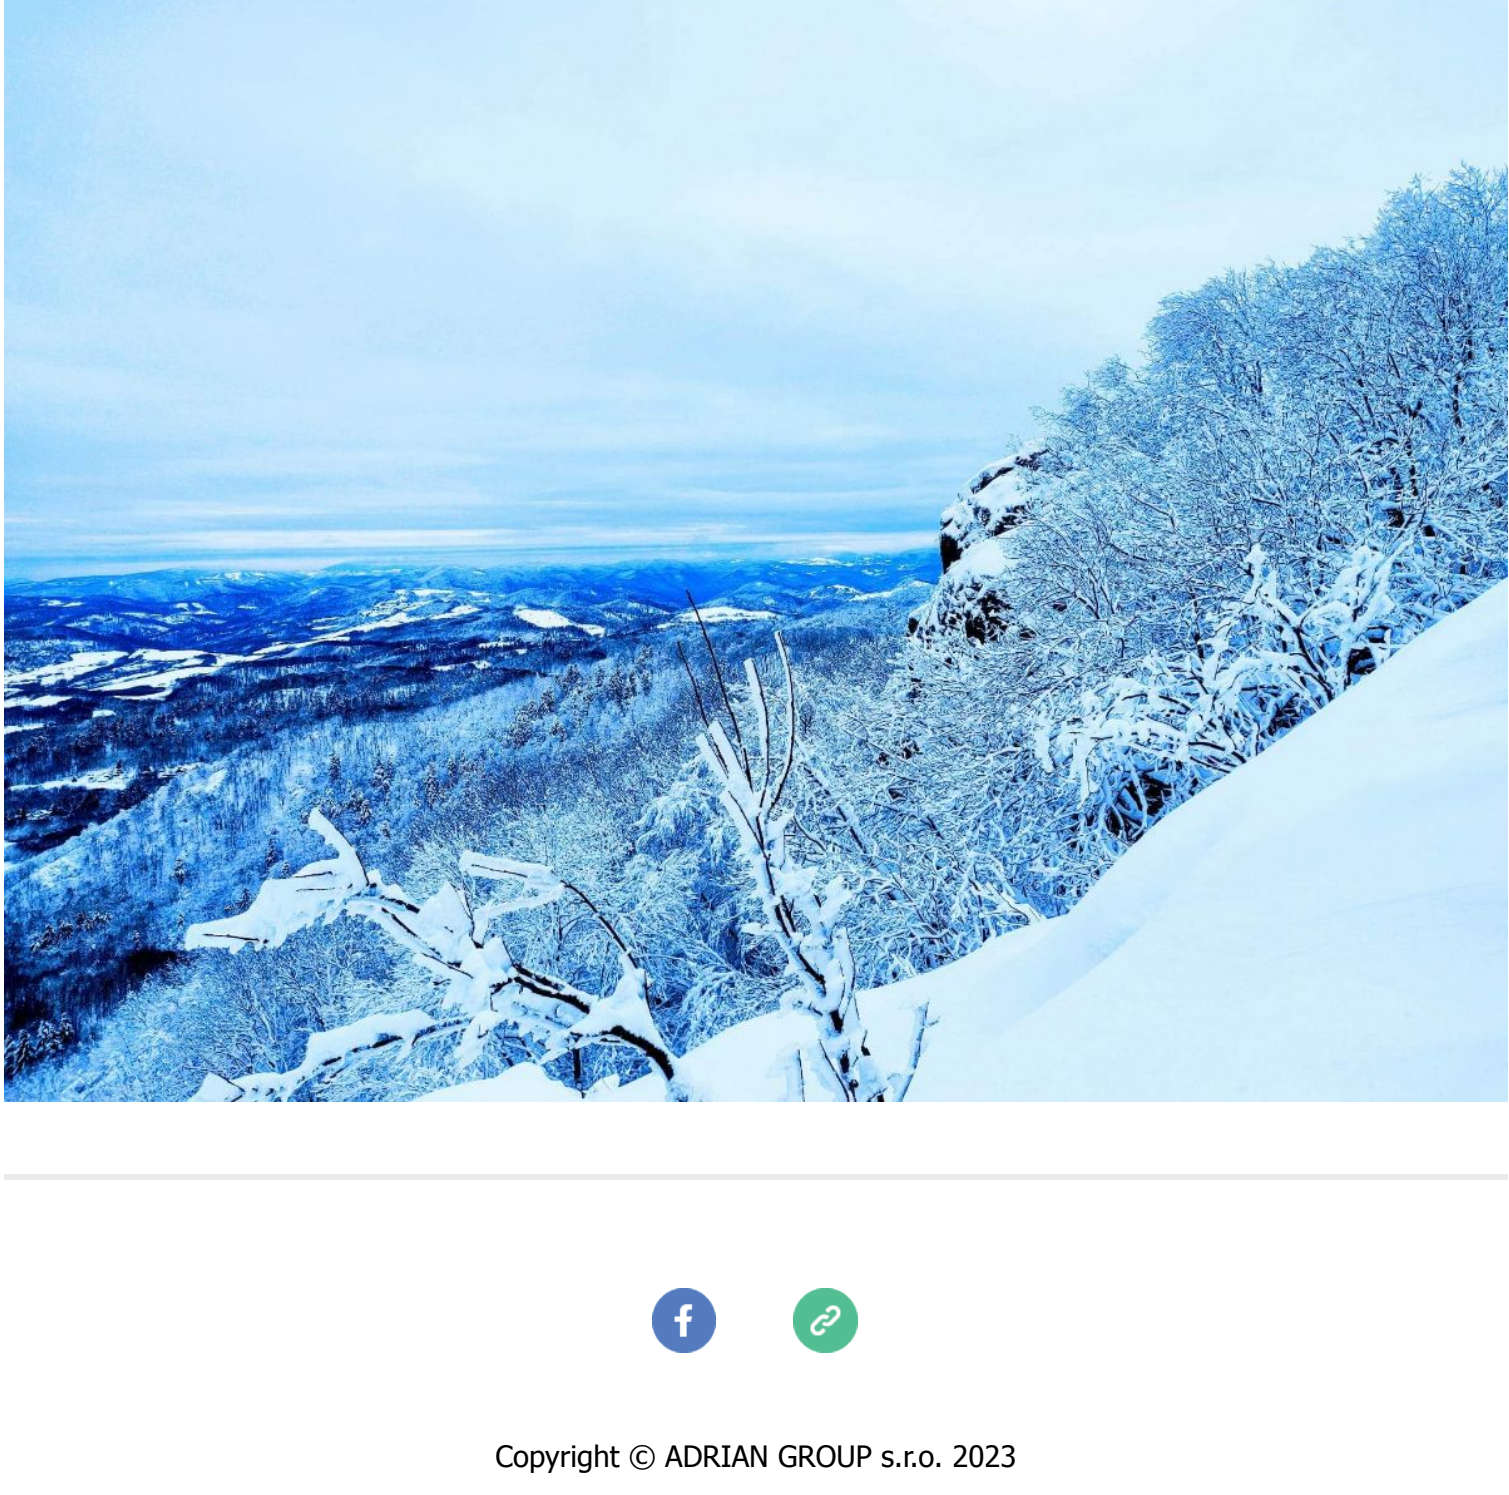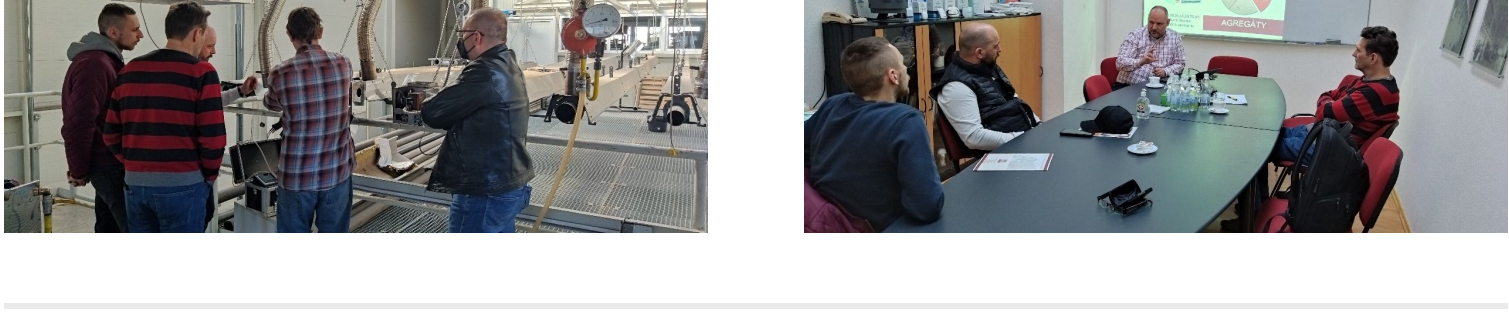

Copyright © ADRIAN GROUP s.r.o. 2023

Our mailing address is:
adrian@adrian.sk

Want to change how you receive these emails?
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

This email was sent to [sc@malbo](#)
[why did I get this?](#) [unsubscribe from this list](#) [update subscription preferences](#)

ADRIAN GROUP s.r.o. - Lazovná 53 - Banská Bystrica 974 01 - Slovakia

